

4/2 30

ÖLJYSÄILIÖN TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

ÖLJYKOLMIO OY

Katso myös
www.oljykolmio.fi

Päivämäärä

Pöytäkirja nro


☐ Urakuja 1
21360 Lieto as.
Puh. [REDACTED]☐ Vanha Porintie 1408
00330 Otalampi
Y- 0710291-5
Krnro 441.609
Lieto25.10.2022
Työnumero
4423744381
Edellinen tarkastus (pvm ja nro)

SÄILIÖTIEDOT	1. Tarkastuksen tilajan nimi ja osoite Rudus Oy VB Etelä-Suomi, Kivikonlaita 17,00940 HELSINKI										Puhelin [REDACTED]
	2. Säiliön omistajan nimi ja osoite										Puhelin
	5. Sijainti (osoite) Puusepantie 11,04360 TUUSULA										Tärkeää pohjavesialuetta ☒ Muualla
	6. Sijotus ☐ Maan alla ☒ Maan päällä ☒ Muualla (ks. huom.)										10. Muoto ☐ Suorakulm. ☒ Muu (ks. huom.)
PUHDISTUS	11. Materiaali ☐ Metallia ☒ Muovi ☐ Muu (ks. huom.)										12. Alkup. levypaksuus 8 mm
	13. Tilavuus 0,75 m³										14. Metallikilpi ☐ On ☒ Ei ole
	15. Säiliön sisältö Puhdas öljy 500 L + [REDACTED] + [REDACTED]										16. Puhdas öljy ☐ Tilaa ja puhdistanut säiliön ☒ Palautettu säiliöön
	18. Öljyjäte tai -liete kuljetetaan pois; kenen toimesta ja mihin Öljykolmio Oy, Fortum Waste Solutions Oy										Asianmukaisesta jälkikäsittelystä huolehtii: Fortum Waste Solutions Oy
SÄILIÖN KUNNON TOTEAMINEN	19. Säiliön levypaksuudesta jäljellä syvimmän syöpymän kohdalla, mm: 8,00										20. Säiliön tiiviyksö Ylipainekoe Alipainekoe bar
	Tiiviyksöksen tulos ☒ Ei huomauttamista ☐ Ks. Huomautuksia [REDACTED]										Pahimpien syöpmien syvyys (mm) ja sijainti (Sijainnin merkitystapa on esitetty alaosassa)
	21. Paluuputken tiiviyksö Koepaine bar										Pääty 1
	Tiiviyksöksen tulos ☐ Ei huomauttamista ☒ Ks. Huomautuksia										Pohja
SYÖPYMIEN SIJAINNIN MERKINTÄ	22. Tarkastus koskee vain säiliön sisäpuolta										Pääty 2
	23. Säiliön luokka ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D										
	24. HUOMAUTUKSIA Suosittelemme tarkistusta 25.10.2032 mennessä.										
	Tarkastuksesta vastaava henkilö (myös nimen selvennys) [REDACTED]										
Tarkastuksen vastaanottajan omistajan tai haltijan edustaja											

Allaolevaan piirrokseen merkitään miesluokun ja imuputken sijainti, jotta mittauskoordinaatit tulevat yksilöidyksi (Kumpi säiliön päädyistä on numero 1).

Säiliön päämitat: H= mm B= mm S₂= mm
L= mm S₁= mm V= mm
IMU=

Ulkopuolinen syöpymä on taulukossa ilmoitettu rengastamalla mitaustulos
Muut Mittaustulokset ovat sisäpuolisesta syöpmästä.

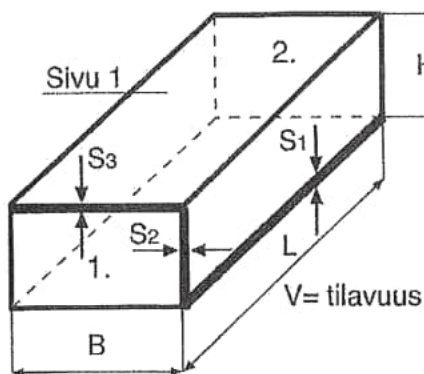

Syöpyminen sijainti ja syvyys (mm)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				

	8	10	12	14	16
1					
2					
3					
4					

	8	10	12	14	16
1					
2					
3					
4					

Pohja

Sivu 2.